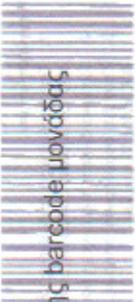


<p>  ΥΑΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΕΡΕΥΕΛΗΣ ΟΡΕΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 14, ΠΛΕΥΡΑΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 11527 Τηλέφωνο: 210 6722222, 210 6722223, 210 6722224 e-mail: info@yarin.gr, yarin@yarin.gr </p>	<p> № 13652 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΧΙ </p>	<p> Mod ΕΜΣΗ για ΕΙΣ ΙΟΡΘ  Θύση επικάλυψης βαρελάς μονάδας </p>	<p> Cod ΕΜΣΗ για ΕΙΣ ΙΟΡΘ  Θύση επικάλυψης βαρελάς μονάδας </p>
<p> Στοιχεία Τεχνικού Στοιχεία Τεχνικού (Mod.) Στοιχεία Τεχνικού (Cod.) Στοιχεία Τεχνικού (Mod.) Στοιχεία Τεχνικού (Cod.) </p>	<p> Στοιχεία Συσκευής Model (Cod.) Σειριακός Αριθμός Συσκευής (matr.) Ημερομηνία αγοράς Ημερομηνία Εικίνησης Χώρας Τοποθέτησης </p>	<p> Στοιχεία Χρήστη - Πελάτη Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τ.Κ. Δήμος Τηλέφωνο Σταθιρό Τηλέφωνο Κινητό </p>	<p> Στοιχεία Αντιπροσώπου Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τ.Κ. Δήμος Τηλέφωνο Σταθιρό Τηλέφωνο Κινητό </p>
<p> Υπογραφή Τεχνικού _____ Υπογραφή Χρήστη - Πελάτη _____ </p>		<p> Το τεχνικό προσωπικό παρέχει στο χρήστη όλες τις οδηγίες για το άναμμα, την χρήση και το σβήσιμο του καυστήρα. Επίσης ενημέρωσε το χρήστη για την σχολαστική τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης που εμπεριέχονται στο βιβλίο οδηγιών, που έχει υπό την κατοχή του. Ενημέρωσε, επίσης, το χρήστη ότι κατά τη διάρκεια της εγγύησης οι επισκευές είναι δωρεάν, εκτός της κλίσεως για συντήρηση. Επίσης το τεχνικό προσωπικό δηλώνει πως επέδειξε και συνέστησε στο χρήστη τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τη συντήρηση, τους κανόνες ασφαλείας καθώς και για την ανάληψη του τρόπου καύσεως. Ο χρήστης δηλώνει την αποδοχή όλων των όρων της εγγύησης, που αναγράφονται όπισθεν, ότι πιστοποιεί ο ίδιος την καλή λειτουργία του καυστήρα, ότι έχει υπό την κατοχή του το βιβλίο οδηγιών και ότι έλαβε γνώση όλων αναγράφονται και συστηνόνται στο παρόν πιστοποιητικό. </p>	

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει :

1. Για τις επιτοχές ή επιδοτέριδες μονάδες θέρμανσης και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του οικου ΒΑΧΙ του οποίου τον νόμιμο κάτοικο της Υδρομαρίν Α.Ε. γνωστός που πιστοποιείται μόνο από τον ασφατικό αριθμό της μονάδας.
2. Για εγκατάσταση που έγινε με βάση τα τεχνικά έγγραφα και τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς να έχει γίνει κομμά μεταρρύθμιση σε εξάρτημα της συσκευής ή στην συνδεσμολογία της.
3. Όταν έχει συμπληρωθεί πλήρως ο υπολογισμός από τον αντιπρόσωπο / τεχνικό και πελάτη το έντυπο εγγύησης και έχει αποσταλεί το απόκομμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» στην Υδρομαρίν Α.Ε. εντός 15 ημερών.

Η εγγύηση καλύπτει :

1. Για δύο (2) έτη όλα τα μέρη της επιτοχής ή επιδοτέριδας μονάδας που καλύπτονται από το εξωτερικό εργοστασιακό περιβλήμα αυτής, εκτός από τα πλαστικά μέρη, διακόπτες, ενδοκιβώτιους, λυχνίες, εξωτερικές συνδέσεις και όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται εκτός αυτής, **υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει συντήρηση του καυστήρα με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας.**
2. Για δύο (10) έτη όλα τα μέρη της επιτοχής ή επιδοτέριδας μονάδας που καλύπτονται από το εσωτερικό εργοστασιακό περιβλήμα αυτής, εκτός από τα πλαστικά μέρη, διακόπτες, ενδοκιβώτιους, εξωτερικές συνδέσεις και όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται εκτός αυτής, **υπό την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί έτησια γενική συντήρηση της μονάδας από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Υδρομαρίν Α.Ε. και η μονάδα θα έχει εγκατασταθεί με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του συμφωνητικού εγγύησης δύο (2) ετών.**
3. Την δωρεάν παροχή ανταλλακτικών (για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα) που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλάβης της μονάδας και σε **καμία περίπτωση αντικατάσταση αυτής.**
4. Την δωρεάν παροχή εργασιών (για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα) που απαιτείται για την επίσκεψη της μονάδας υπό τους όρους :
 - I. Η πρώτη επίσκεψη προς τον αντιπρόσωπο για πιθανή βλάβη εξυπηρετείται από τον τεχνικό που πραγματοποιεί την εκκίνηση της μονάδας.
 - II. Τα έσοδα εργασίας από την δεύτερη επίσκεψη και μετά καλύπτονται από την Υδρομαρίν Α.Ε. για το ποσό του ετήσιου συνολικού Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Για περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης ισχύουν οι χρεώσεις που αναφέρονται στον ημερολόγιο παροχής τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας.
5. Την καλή λειτουργία της μονάδας όταν έχει γίνει σωστή επιλογή του μεγέθους της και **δεν αναφέρεται κάθλου στην κάθε είδους χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευσή της.**

Η εγγύηση δεν καλύπτει :

1. Βλάβες που οφείλονται σε κακή εγκατάσταση της μονάδας ή ελαττώματα παρεχόμενα από αναπόρεια ή μη εφαρμογή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, της υδραυλικής, της παροχής ηλεκτρικής τάσης ή της εξάρτησης αερίου ή διατοχής που προέρχονται από αμεταρρύθμιση, κλιμακωμένες ή άλλες φθορές και γενικά που οφείλονται σε εγκατάσταση μονάδας όχι σύμφωνα με τις διατάξεις UNIGIG & CIE. Ειδικότερα δεν καλύπτονται από την εγγύηση φθορές που μπορεί να προκληθούν από ελλιπή εξοπλισμό του χώρου, από ελαττωματική αναρρύθμιση του κεντρικού, από τρένο, υγρασία και συγχύματα που οφείλονται σε διαβροχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
2. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε κακή ποιότητα νερού κυκλώματος θέρμανσης. Για την αποφυγή προβλημάτων λόγω κακής ποιότητας νερού στο κύκλωμα θέρμανσης συνιστάται η χρήση κατάλληλων φίλτρων ή και ειδικών υφών για την προστασία του δικτύου καθώς και η σωστή συντήρηση αυτής. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκατάστασης των μονάδων του οικου ΒΑΧΙ σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης κρίνεται απαραίτητη η χρήση πρόσθετου φίλτρου για την προστασία της μονάδας, καθώς και η έγκλιση του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης.
3. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε αστάθεια του δικτύου ηλεκτροδότησης (περιστρεφόμενες υπερτάσεις και υποτάσεις, απότομες αιχμές και βυθιστές, αρμονικές παρεμβολές) καθώς και σε κακή ποιότητα νεύσης. **Σε εγκαταστάσεις που ο πελάτης έχει διαπιστώσει αστάθεια στη χρήση ηλεκτροδότησης επιβάλλεται η χρήση σταθεροποιητών τάσης υψηλής ποιότητας και αξιωματικής πιστοποίησης για ανάλογη χρήση.**
4. Βλάβες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω υπερβολικής πίεσης τροφοδοσίας της μονάδας άνω των 6 bar (σε περίπτωση τροφοδοσίας της μονάδας από δίκτυο με παρούσα αντίληψη θα πρέπει να διασφαλιστεί, με τη χρήση μειωτή πίεσης σωστά ρυθμισμένου, ότι το νερό τροφοδοσίας της μονάδας δεν θα υπερβεί τα 6 bar).
5. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η χρήση της μονάδας για κολύμπι, θερμικών φορτίων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται στα τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή.
6. Μονάδες που θα λειτουργήσουν με διαφορετικό τύπο αερίου από αυτό που αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης.
7. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε παραλείψεις, παραβιάσεις, μη κατάλληλη χρήση ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
8. Τα έσοδα μεταφοράς της προς επισκευή μονάδας ή ανταλλακτικών.
9. Το κόστος της επίτοχης συντήρησης της μονάδας.
10. Το κόστος εργασιών για τον χημικό καθαρισμό του εκκλιμακωμένου (φραγμένου από άλατα ή κλίμακα) της μονάδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν χρειασθεί.
11. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της μονάδας.

ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε

ΑΘΗΝΑ: Π. ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2, 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΗΛ: 2103471605 FAX: 2103471851 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥ-ΟΣΜΟΥ, ΤΘ 3518, ΤΚ 56210 ΤΗΛ. 2310789811/2 FAX: 2310751189 E-MAIL: info@hydromarin.gr WEB SITE: www.hydromarin.gr